



V Kutné Hoře dne: 2.3.2022

Spis. zn.: 157328/2021/ZPR/VaK

Č.j. MKH/032052/2022

Vyřizuje: Ing. Vančurová

Telefon: 327 710 267

E-mail: vancurova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.10.2021 podala

**Obec Čestín, IČO 00236055, Čestín 3, 285 10 Čestín,  
kterou zastupuje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Jiří Ružička, IČO  
46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu vodního díla:

### Čestín – novostavba vodovodu

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 141, parc. č. 90/3, 98/1, 99, 102/8, 102/11, 102/33, 104, 106/2, 113/1, 1119, 1120/1, 1120/2, 1145/1, 1145/2, 1145/9 v katastrálním území Čestín. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

#### a) Umístění vodního díla na místě:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Čestín
Identifikátory katastrálních území	623393
Názvy katastrálních území	Čestín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 141, parc. č. 90/3, 98/1, 99, 102/8, 102/11, 102/33, 104, 106/2, 113/1, 1119, 1120/1, 1120/2, 1145/1, 1145/2, 1145/9 v katastrálním území Čestín

Čísla hydrologického pořadí	1-09-03-0100-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1080231; 698284
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1080309; 698323

#### b) Provedení vodního díla:

V převážné části obce Čestín je již vybudována vodovodní síť, tato projektová dokumentace řeší rozšíření vodovodní sítě. Stavbou budou dotčeny pozemky st. p. 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 141, parc. č. 90/3, 98/1, 99, 102/8, 102/11, 102/33, 104, 106/2, 113/1, 1119, 1120/1, 1120/2, 1145/1, 1145/2, 1145/9 v katastrálním území Čestín. Je navržen vodovodní řad „A4“ z potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De 90/8,2 mm délky 707,0 m a vodovodní řad „4“ z potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De 90/8,2 mm délky 193 m. Součástí stavby je návrh vodovodních přípojek z potrubí LDPE PE 40 SDR 7,4 De 32/4,4 mm celkové délky 100,0 m (19 ks).

#### Stavební objekty:

**SO 01** – Vodovodní řad A4

**SO 02** – Vodovodní řad 4

**SO 03** – Vodovodní přípojky

#### **SO 01** Vodovodní řad A4

Bude napojen na stávající řad „A3-11“ z potrubí PVC De 90 mm v místní asfaltové komunikaci. V km 0,016- 0,427 bude potrubí uloženo v krajské asfaltové komunikaci. Způsob pokládky potrubí v krajské komunikaci je navržen pomocí řízeného zemního protlaku. V km 0,427 – 0,707 bude potrubí uloženo v místní asfaltové komunikaci. Vzhledem k geologickým poměrům – výskyt hornin tř.5 a 6 bude potrubí uloženo ve strojně hloubené rýze.

Vodovodní řad je navržen v následujícím materiálovém, provedení a délkách:

#### *Materiálové provedení řadů:*

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
90x8,2	Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC SDR 11 PN 16	<b>707,0</b>

#### **SO 02** Vodovodní řad 4

Bude napojen na stávající řad „1“ z potrubí LT DN 80 mm v místní asfaltové komunikaci až do km 0,1455, dále bude potrubí uloženo a v nezpevněné cestě. Vzhledem k geologickým poměrům – výskyt hornin tř.5 a 6 bude potrubí uloženo ve strojně hloubené rýze.

Vodovodní řad je navržen v následujícím materiálovém, provedení a délkách:

#### *Materiálové provedení řadů:*

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
90x8,2	Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC SDR 11 PN 16	<b>193,0</b>

#### **SO 03** Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky jsou navrženy z potrubí LDPE PE 40 SDR 7,4 De 32/4,4 mm v celkové délce 100,0 m v počtu 19 kpl. Ukončeny budou vodoměrnou šachtou osazenou za hranicí soukromého pozemku. Pro dům č.p. 41 bude vodoměrná šachta osazena na pozemku parc.č. 1145/1 ve vlastnictví obce Čestín.

Napojení přípojek na vodovodní řady bude navrtávkou, která obsahuje navrtávací pas, přípojkové šoupátko, zemní soupravu a uliční poklop.

Vodovodní přípojky jsou navrženy v následujícím materiálovém, provedení a délkách:

*Materiálové provedení přípojek:*

Dy (mm)	Charakteristika	Celkem (m)
32x4,4	Vysokohutnostní polyetylen řady PE40 SDR 7,4	<b>100,0</b>

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v 3/2021 společnost Vodohospodářská společnost – Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, IČO: 46356967, zodpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-0011331; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucími včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
3. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemin).
9. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
10. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn mokřý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
11. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:**
  - Archeologický ústav akademie věd ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-4482/2021 ze dne 17.6.2021:
    - zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v.v.i.,
    - ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora,
    - oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2,
  - Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., obsažené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zař. č.j. 001116941735 ze dne 17.6.2021.

1. ***Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.***
2. ***Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Vytýčení trasy kabelů lze zdarma objednat na tel. 800 850 860. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.***
3. ***Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.***
4. ***Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru. Hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 3 m od základové části podpěrného bodu.***
5. ***V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky!***
6. ***Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.***
7. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
8. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
9. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
10. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
12. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
13. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 31559/2021 ze dne 15.6.2021:
  - k užívání stavby bude na KHS ÚP Kutná Hora stavebníkem doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části nově realizovaných vodovodních řadů A4 a 4, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené v § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění v rozsahu kráceného rozboru.
  - k užívání stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j. MKH/089834/2021 ze dne 18.6.2021,
  - při uzavírce silnice II/336 stavebník, event. zhotovitel je povinen cca 1 měsíc před zahájením prací požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II/336 v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/08645/2021 ze dne 28.6.2021
- budou dodrženy podmínky závazného stanoviska : Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, závazné stanovisko č.j. MKH/088642/2021 ze dne 1.7.2021,
- budou dodrženy podmínky závazného stanoviska: ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora č.j. HSKL-4813-2/2021-KH ze dne 28.6.2021
- budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Uhlířské Janovice s č.j. MUUJ/3118/2021/be ze dne 14.7.2021,
- bylo vydáno vyjádření Městským úřadem Kutná Hora, odborem památkové péče, školství a kultury s č.j. MKH/088646/2021 dne 15.6.2021
- budou dodrženy podmínky společnosti Cetin a.s., a.s., obsažené ve vyjádření č.j. 698240/21 ze dne 1.7.2021.
- budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic s č.j. 7170/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 4.10.2021:
- **Veškeré práce na stavbě v komunikacích ve správě KSÚS a v jejich bezprostřední blízkosti (příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období zimní údržby silnic 1.11. – 31.3., tj. pouze v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v termínu do 31.10. byl proveden zásyp veškerých výkopů a obnova povrchu vozovky včetně odstranění přechodného dopravního značení.**
- **Upozorňujeme, že KSÚS nepovoluje provádění kontrolních sond pro upřesnění trasy a hloubky uložení stávajících podzemních inženýrských sítí v komunikacích v její správě.**
- **Při stavbě zůstanou zachovány všechny příkopy vybudované podél výše uvedených silnic.**
- **Výstavbou vodovodu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.**
- Ke stavbě uzavře investor s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (pozemky pod silnicemi jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS). Protože uzavření smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje Rada Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Zálohu na jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě zálohové faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemků a těles silnic vyúčtována po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem

dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.

- Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky.
- Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí.
- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Současně s výstavbou nových řadů vodovodu požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
- Při ukládání vodovodního potrubí do pozemků a komunikací ve správě KSÚS budou dodrženy způsoby zásahů a jejich rozsah uvedený ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- Trasa: Dojde k vybudování vodovodních řadů označených A4 a 4. Řad A4 bude na stávající řad napojen v MK u čp. 6. Mezi čp. 42 a čp. 71 bude nový řad většinou uložen v tělese silnice II/336, v zatáčce za RD čp. 11 v zeleném pásu, za čp. 71 v MK. Řad 4 bude napojen na stávající řad na prostranství ve vlastnictví obce, u silnice II/336 (na protější straně silnice stojí RD čp. 23), od místa napojení bude potrubí uloženo v MK a dále v nepevněné cestě.
- V obci bude vodovodní potrubí řadu A4 uloženo podélně do tělesa silnice II/336 ve správě KSÚS za těchto podmínek:
  - ✓ podélné uložení bude provedeno pomocí řízeného zemního protlaku tak, že budou provedeny výkopy (startovací jámy) ve vozovce silnice o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
    - upozorňujeme, že v tělese silnice II/336 má několik RD uložené potrubí, které odvádí předčištěnou vodu z DČOV do rybníku
    - kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
    - hloubka uložení potrubí bude minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky
    - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti
    - vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy.
  - ✓ V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat poškození vozovky či polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební práce, vyhýbajícími se vozidly. V tomto případě bude provedena oprava i těchto poškozených úseků.
  - ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložení potrubí vodovodu do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
  - ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
  - ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy

- ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní závlivkou
- ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopy
- ✓ šoupátkové uzávěry a podzemní hydranty umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky pokud možno mimo jízdní stopu, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) vodovodu
- Napojení řadu 4 bude na existující řad provedeno za těchto podmínek:
  - ✓ Vzdálenost výkopové rýhy bude od vozovky silnice II/336 minimálně 1,5 m, výkop bude řádně pažen. V případě, že by nešlo vzdálenost výkopu 1,5 m od vozovky dodržet, požadujeme, aby po dobu, kdy bude otevřený výkop v blízkosti silnice II/336, došlo k uzavření přílehlého jízdního pásu v délce min. 10 m.
- Uložení potrubí v zeleném pásu podél silnice II/336 bude za těchto podmínek:
  - ✓ hloubka uložení bude min. 1,2 m
  - ✓ vzdálenost výkopové rýhy bude minimálně 1,5 m od vozovky silnice
  - ✓ zásyp výkopové rýhy bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu.
- Vodovodní přípojky budou vybudovány za těchto podmínek:
  - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky, v místech, kde jsou součástí silnice příkopy, budou přípojky uloženy v hloubce 1,2 m pode dnem příkopu
  - ✓ protože hlavní řad bude uložen v přílehlém jízdním pruhu silnice, souhlasí KSÚS s uložení přípojky otevřeným výkopem, kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
  - ✓ po uložení potrubí bude zásyp výkopů hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti, povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, obnova vozovky po stavbě vodovodních přípojek bude provedena dle vzorového listu A1, při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy
- Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
- Po dokončení stavby (nejlépe s odstupem několika měsíců až jednoho roku) bude provedena homogenizace celé šíře vozovky, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahu a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm s tím, že za tuto část stavby bude účtována úhrada za zřízení věčného břemene ve výši 500,-Kč. Po obnově povrchu bude zřízeno VDZ v původní kvalitě a rozsahu.
- Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.
- Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přílehlých částí komunikace.
- V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat - vzhledem k šířce dotčených komunikací ve správě KSÚS - že může při objíždění pracovních míst projíždějícími automobily dojít k poškození vozovky nebo polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební práce. V tomto případě budou poškozené části silnice resp. příkopu a zeleného pásu opraveny dle požadavků zástupce KSÚS.
- Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
- Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
- Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.

- Stavebník zajistí zaměření trasy vodovodního řadu a vodovodních přípojek a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.
- Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 6.8.2021 č.j. PVL-45795/2021/240-Má:

jako příslušného správce povodí a správce vodního toku je z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.
- Bylo vydáno stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje s č.j. KRPS-144285-1/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 8.7.2021
- Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. s č.j. 20210914/TPČ ze dne 12.7.2021
- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715,
- tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
- stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné kolaudaci stavby a provedení proplachu a desinfekce potrubí,
- napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.,
- nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> neodstíněný,
- napojení na vodovod bude možné až po kolaudaci a uvedení nového vodovodu do provozu,
- k vyjádření nám bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/2011,
- v případě potřeby lze v místě budoucího napojení zřídit staveništní přípojku pro dodavatele stavby, před provedením montáže vodoměru bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody,
- před provedením montáže vodoměru bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody,
- vodoměrná šachta bude nevlezná vybavená vodoměrnou sestavou pro vodoměr DN 20 a stavební délky 190 mm,
- vodovodní přípojky budou provedeny z jednoho kusu potrubí až k vodoměrné sestavě,
- vodovodní přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a osazení vodoměru provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
- vodoměrná sestava musí odpovídat technickým požadavkům naší společnosti,
- kontrolu trasy přípojek před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
- po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby. Podkladem pro převímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, desinfekci potrubí, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.



12. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:

- po vytýčení prostorové polohy stavby,
- při tlakových zkouškách potrubí a zkoušce těsnosti potrubí,
- po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO.

**13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

14. Před dokončením stavby požádá stavebník o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů), především pak:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
- seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
- doklad o geometrickém zaměření stavby,
- doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu, o proplachu a dezinfekci potrubí,
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
- doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správcem nebo vlastníkem stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
- souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska č.j. KHSSC 31559/2021 ze dne 15.6.2021
- zápis o předání a převzetí pozemků přímo dotčených stavbou, ve vlastnictví osob, se kterými byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):

Obec Čestín, Čestín 3, 285 10 Čestín

**Odůvodnění:**

Dne 11.10.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení podle § 15 odst. 1 vodního zákona § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby vodního díla, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Současně upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že námítky bude možno, podle ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení zahájení společného řízení.

Žádná další stanoviska a vyjádření vodoprávní úřad neobdržel.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, IČO: 46356967, zodpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-0011331.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MUUJ/3118/2021/be ze dne 14.7.2021,
- Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., vyjádření č.j. ARUP-4482/2021 ze dne 17.6.2021,
- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 10.6.2021 č.j. 9498/21,

- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení k existenci energetického zařízení sítě č.j. 0700396458 ze dne 10.6.2021
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., sdělení k existenci energetického zařízení sítě č.j. 0201257398 ze dne 10.6.2021
- společnost Cetin a.s., a.s., vyjádření č.j. 698240/21 ze dne 1.7.2021.
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení k existenci energetického zařízení sítě. č.j. 001116941735 ze dne 17.6.2021
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení. č.j. 001116941735 ze dne 17.6.2021,
- GasNet Služby, s.r.o., vyjádření ze dne 10.6.2021 č.j. 5002400924,
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 10.6.2021 č.j. 6912/21/OVP/N
- MERO, a.s., sdělení k existenci zařízení č.j. 4961 ze dne 10.6.2021
- Krajské správy a údržby silnic, vyjádření s č.j. 7170/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 4.10.2021
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko č.j. HSKL-4813-2/2021-KH ze dne 28.6.2021,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, závazné stanovisko č.j. KHSSC 31559/2021 ze dne 15.6.2021
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 4.1.2020 č.j. MKH/088642/2021 ze dne 1.7.2021,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j. MKH/089834/2021 ze dne 18.6.2021,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/08645/2021 ze dne 28.6.2021,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury s č.j. MKH/088646/2021 dne 15.6.2021
- Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 6.8.2021 č.j. PVL-45795/2021/240-Má,
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, stanovisko s č.j. KRPS-144285-1/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 8.7.2021
- Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření s č.j. 20210914/TPČ ze dne 12.7.2021

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností a zhodnocení podaných námitek nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, dveře č. 322, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v jiných dnech po telefonické domluvě – tel. 327 710 267.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,

- dle § 94k písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obce Čestín a Kutná Hora po dobu 15 dnů.** Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.** Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašlou obce zpět na adresu zdejšího odboru.**

**Ing. Kristýna Vančurová**  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

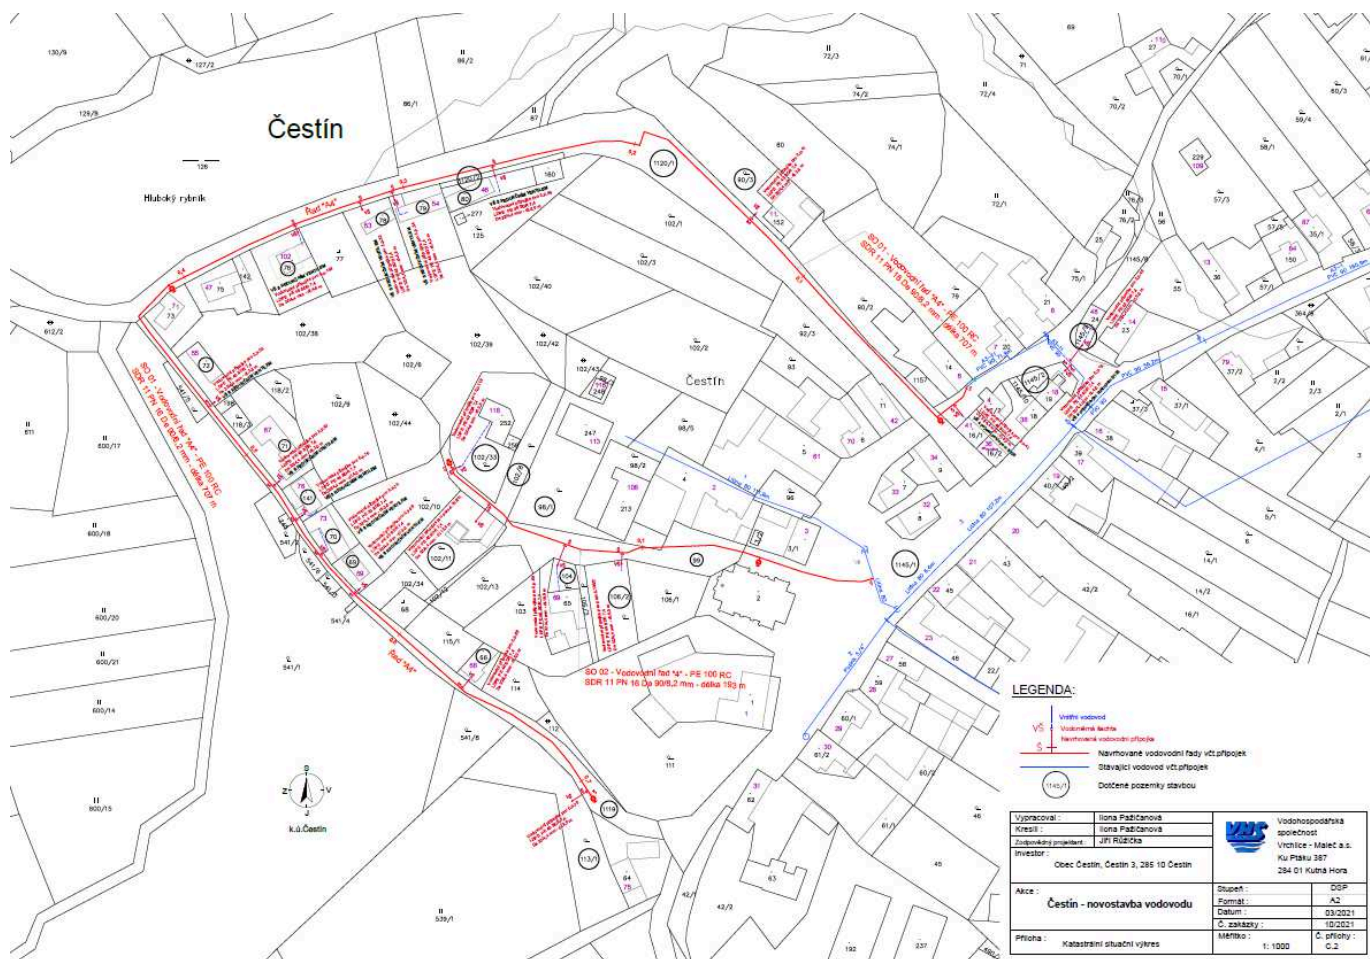
Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

**Grafická příloha:****Obdrželi:**

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx  
 Danuše Chramostová, Průběžná č.p. 1799/45, 100 00 Praha 10-Strašnice  
 Helena Novotná, Jeseniova č.p. 1045/33, 130 00 Praha 3-Žižkov  
 Jiří Caha, Jeseniova č.p. 1045/33, 130 00 Praha 3-Žižkov  
 Antonín Lanc, Čestín č.p. 67, 285 10 Čestín  
 Ludmila Lancová, Čestín č.p. 67, 285 10 Čestín  
 Miloš Zyma, Čestín č.p. 55, 285 10 Čestín  
 Dana Zymová, Čestín č.p. 55, 285 10 Čestín  
 Miroslav Hornát, Čestín č.p. 102, 285 10 Čestín  
 Mgr. Karel Kotrlý, Polipsy č.p. 13, Čestín, 285 22 Zruč nad Sázavou 1  
 Roman Keltner, Lípová č.p. 145, 285 06 Sázava  
 Jaroslava Kouřimská, IDDS: rp5pwck

Bohuslav Čáp, Čestín č.p. 76, 285 10 Čestín  
Jaroslav Křeček, Šandova č.p. 148, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1  
Michal Křeček, Opletalova č.p. 172, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1  
Marek Vojáček, U mlýna č.p. 2983/6, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41  
Daniela Vojáčková, U mlýna č.p. 2983/6, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41  
Ing. Soňa Nováková, Ph.D., Čestín č.p. 118, 285 10 Čestín  
Josef Louda, Čestín č.p. 69, 285 10 Čestín  
Marcela Loudová, Čestín č.p. 69, 285 10 Čestín  
Magdalena Blažková, Šimonova č.p. 1106/9, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx  
Petr Karban, Eliášova č.p. 321, 471 24 Mimoň I  
Jitka Kurzová, IDDS: 5x9fk4u  
Ing. Pavel Pasler, Čestín č.p. 68, 285 10 Čestín  
Lucie Rožková, Přeštická č.p. 1096/4, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
Vladimír Stavinoha, Otradovická č.p. 730/9, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

#### dotčené správní úřady

Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2  
Městský úřad Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1  
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město  
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx  
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z  
Městský úřad Kutná Hora, oddělení památkové péče, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1  
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e  
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

#### ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1  
Obec Čestín, IDDS: rdqakp3

#### **účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):**

*účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94m odst. 2 stavebního zákona):*

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 3/1, 4, 9, 11, 14, 16/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 24, 64, 65, 68, 73, 75, 77, 115/1, 142, 152, 160, 198, 213, 245, 247, 252, 258, parc. č. 55, 83, 86/1, 86/2, 87, 90/2, 92/3, 102/1, 102/10, 102/12, 102/13, 102/34, 102/38, 102/39, 102/44, 103, 106/1, 106/3, 111, 112, 114, 118/3, 125, 126, 539/1, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 541/5, 541/6, 541/8, 1081, 1145/10, 1157 v katastrálním území Čestín

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čestín č.p. 3, č.p. 2, č.p. 34, č.p. 42, č.p. 6, č.p. 41, č.p. 4, č.p. 38, č.p. 18, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 48, č.p. 75, č.p. 69, č.p. 71, č.p. 47, č.p. 11, č.p. 108, č.p. 113, č.p. 118 a č.p. 118, Čestín, Milotice č.p. 7

